



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ РИСКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

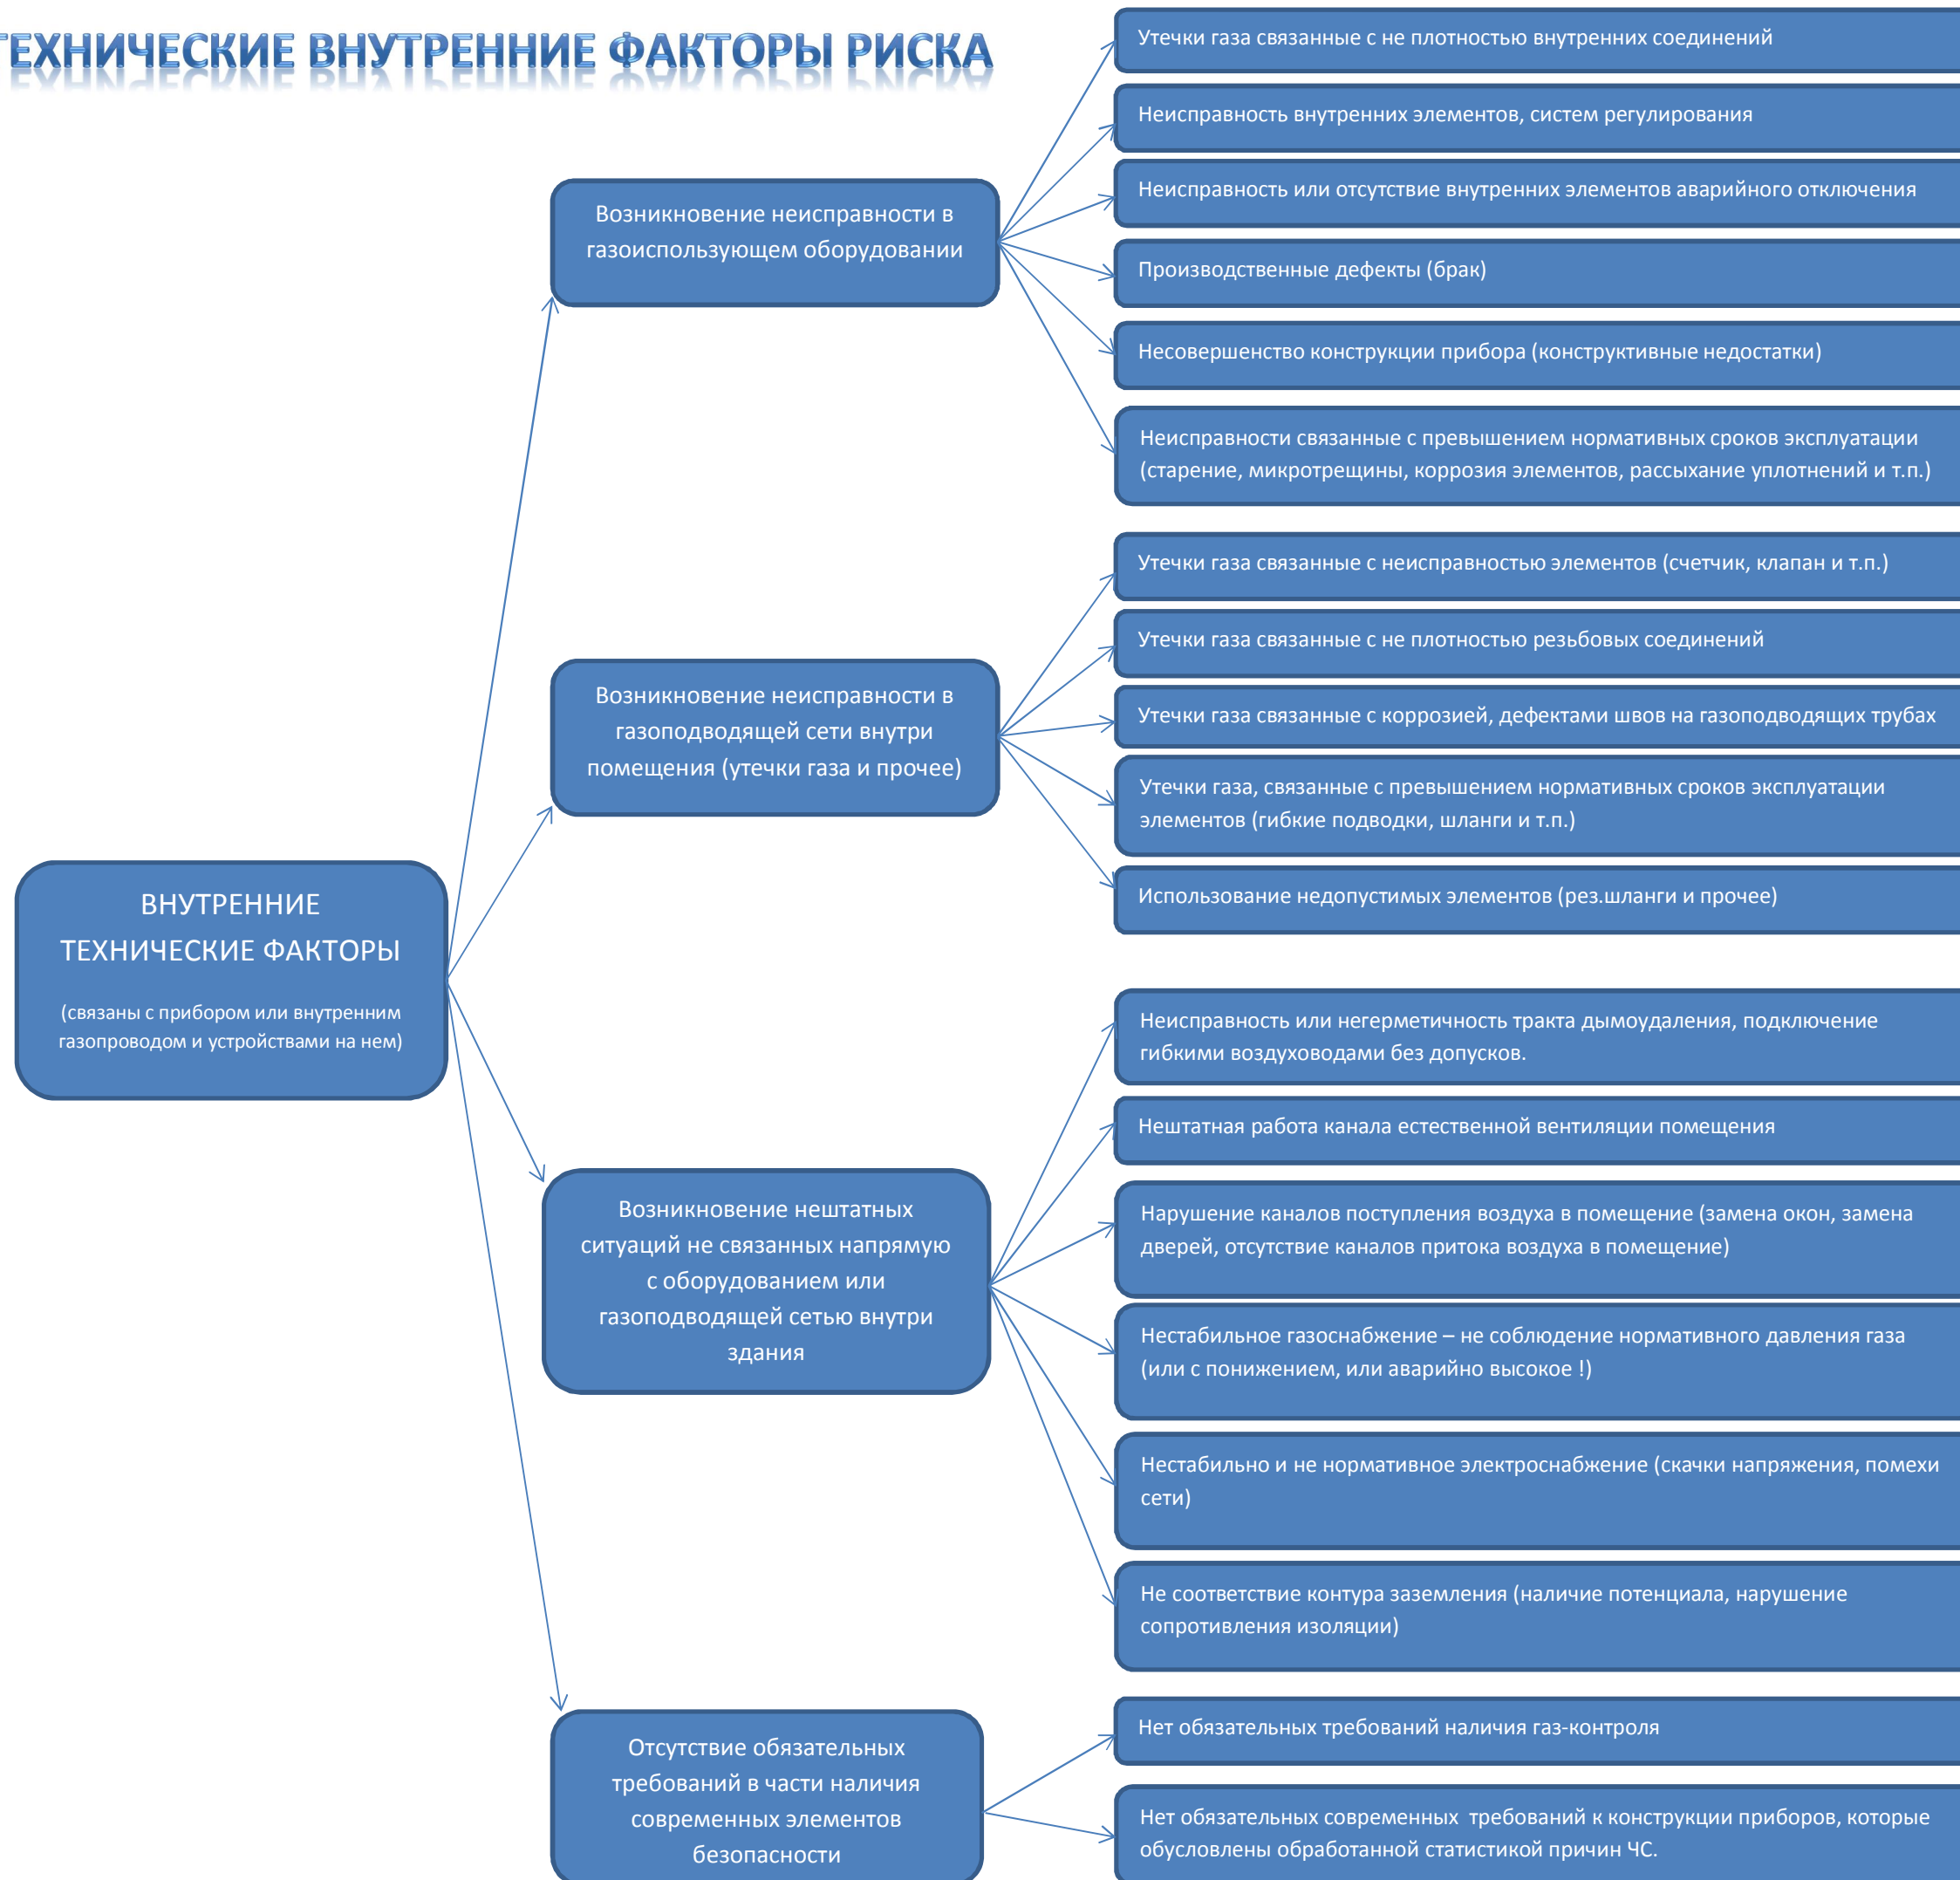

ФАКТОРЫ РИСКА ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯМИ/БЕЗДЕЙСТВИЕМ ЛЮДЕЙ

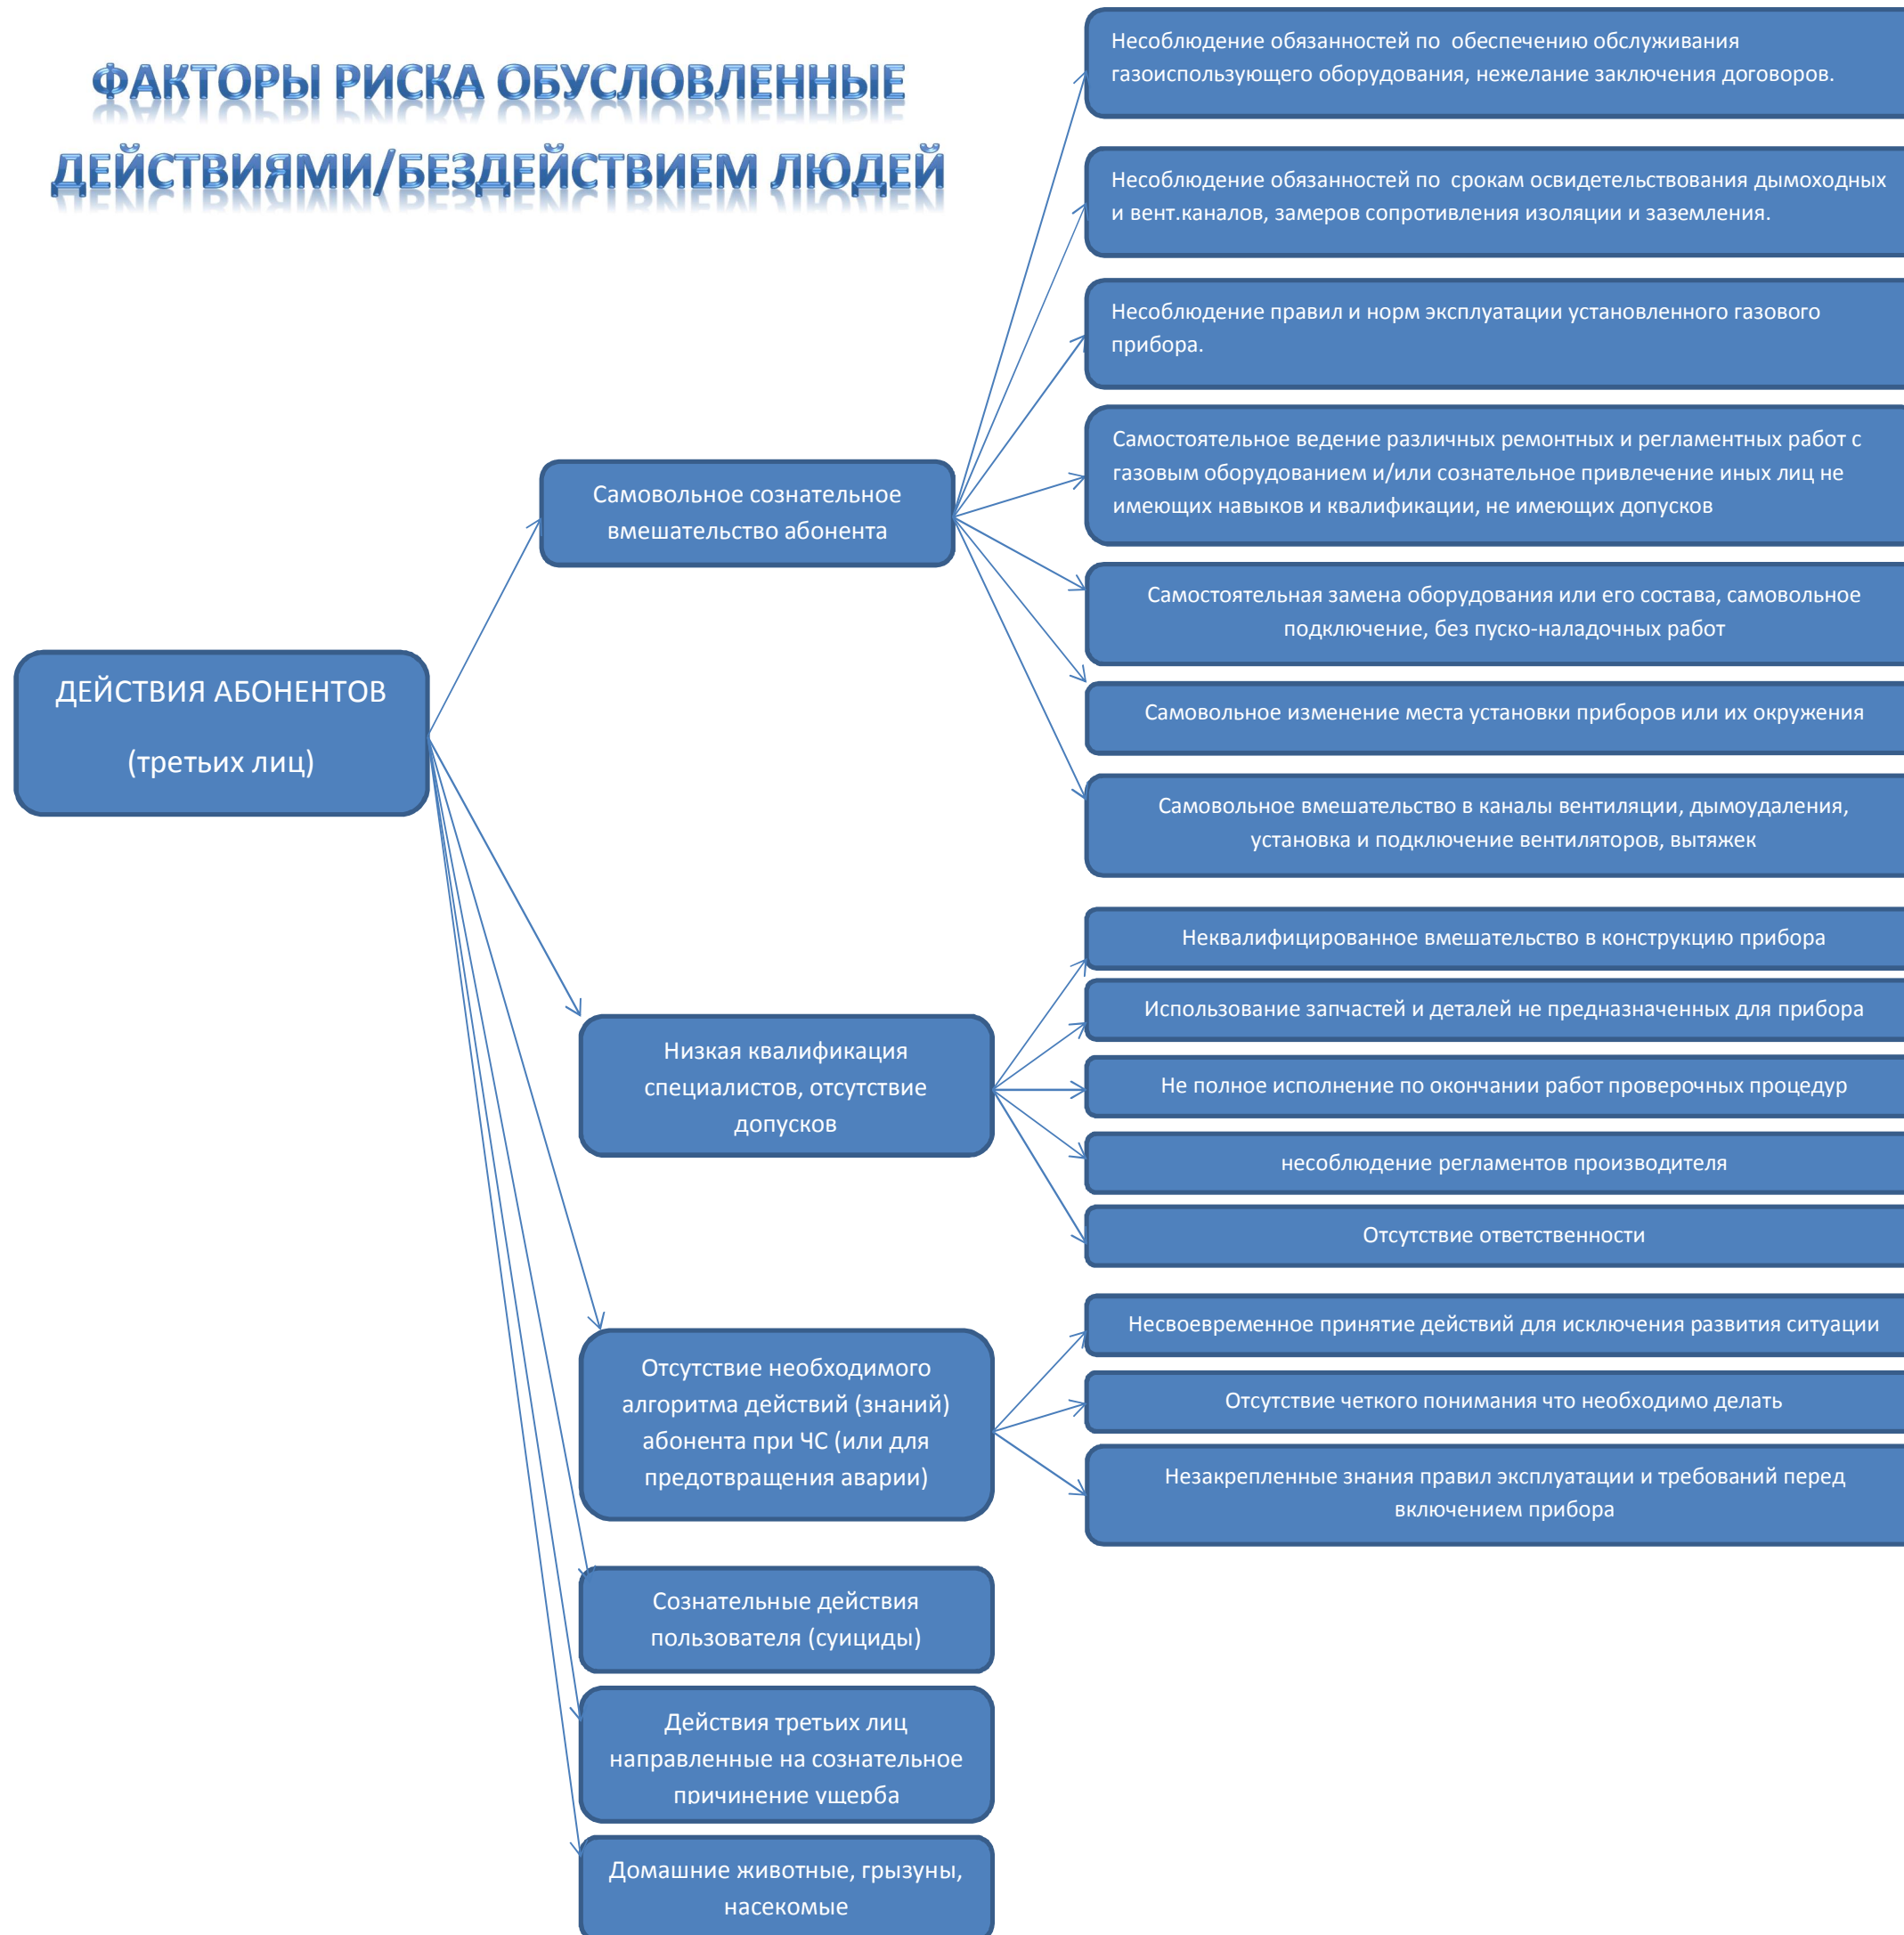

ДЕЙСТВИЯ АБОНЕНТОВ
(третьих лиц)

Самовольное сознательное вмешательство абонента

Низкая квалификация специалистов, отсутствие допусков

Отсутствие необходимого алгоритма действий (знаний) абонента при ЧС (или для предотвращения аварии)

Сознательные действия пользователя (суициды)

Действия третьих лиц направленные на сознательное причинение ущерба

Домашние животные, грызуны, насекомые

Несоблюдение обязанностей по обеспечению обслуживания газоиспользующего оборудования, нежелание заключения договоров.

Несоблюдение обязанностей по срокам освидетельствования дымоходных и вент.каналов, замеров сопротивления изоляции и заземления.

Несоблюдение правил и норм эксплуатации установленного газового прибора.

Самостоятельное ведение различных ремонтных и регламентных работ с газовым оборудованием и/или сознательное привлечение иных лиц не имеющих навыков и квалификации, не имеющих допусков

Самостоятельная замена оборудования или его состава, самовольное подключение, без пуско-наладочных работ

Самовольное изменение места установки приборов или их окружения

Самовольное вмешательство в каналы вентиляции, дымоудаления, установка и подключение вентиляторов, вытяжек

Неквалифицированное вмешательство в конструкцию прибора

Использование запчастей и деталей не предназначенных для прибора

Не полное исполнение по окончании работ проверочных процедур

несоблюдение регламентов производителя

Отсутствие ответственности

Несвоевременное принятие действий для исключения развития ситуации

Отсутствие четкого понимания что необходимо делать

Незакрепленные знания правил эксплуатации и требований перед включением прибора